

**SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN PADA
RUANG TERMINASI KUBIKEL 20 KV GARUDU BANDAR
UDARA SOEKARNO-HATTA**

*Suhu and Kelembaban Monitoring System in the 20 KV Cubicle Termination
Room of the
Soekarno-Hatta Airport Substation*

SKRIPSI

**Disusun sebagai syarat kelulusan pendidikan pada program studi Strata 1
Teknik Elektro Universitas Sangga Buana YPKP**

Disusun oleh:

Bayu Sulistiono

2114227038



PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG

2024

	UNIVERSITAS SANGGA BUANA	FORMULIR LEMBAR PENGESAHAN	
JL. PH.H. Mustofa No.68 Bandung, 40124	No. Revisi 01	Berlaku Efektif	Februari 2024

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**
**SISTEM MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN PADA RUANG
TERMINASI KUBIKEL 20 KV GARUDU BANDAR UDARA**
SOEKARNO-HATTA

*Suhu and Kelembaban Monitoring System in the 20 KV Cubicle Termination Room of the
Soekarno-Hatta Airport Substation*

Disusun oleh:

BAYU SULISTIONO

2114227038

Telah disetujui dan disahkan sebagai Skripsi Program S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Sangga Buana YPKP

Bandung, Februari 2024

Disahkan Oleh:

Pembimbing 1

Ivany Sarief, S.T., M.T.
NIK: 432.200.122


	UNIVERSITAS SANGGA BUANA	FORMULIR LEMBAR PENGESAHAN	
	Jl. PH.H. Mustofa No.68 Bandung, 40124	No. Revisi 01	Berlaku Efektif Februari 2024

Penguji 1

Penguji 2

Ir. Rudy Gunawan, S.T.
NIK : 432.200.181

Nina Lestari, S.T.,M.T.
NIK: 432.200.123

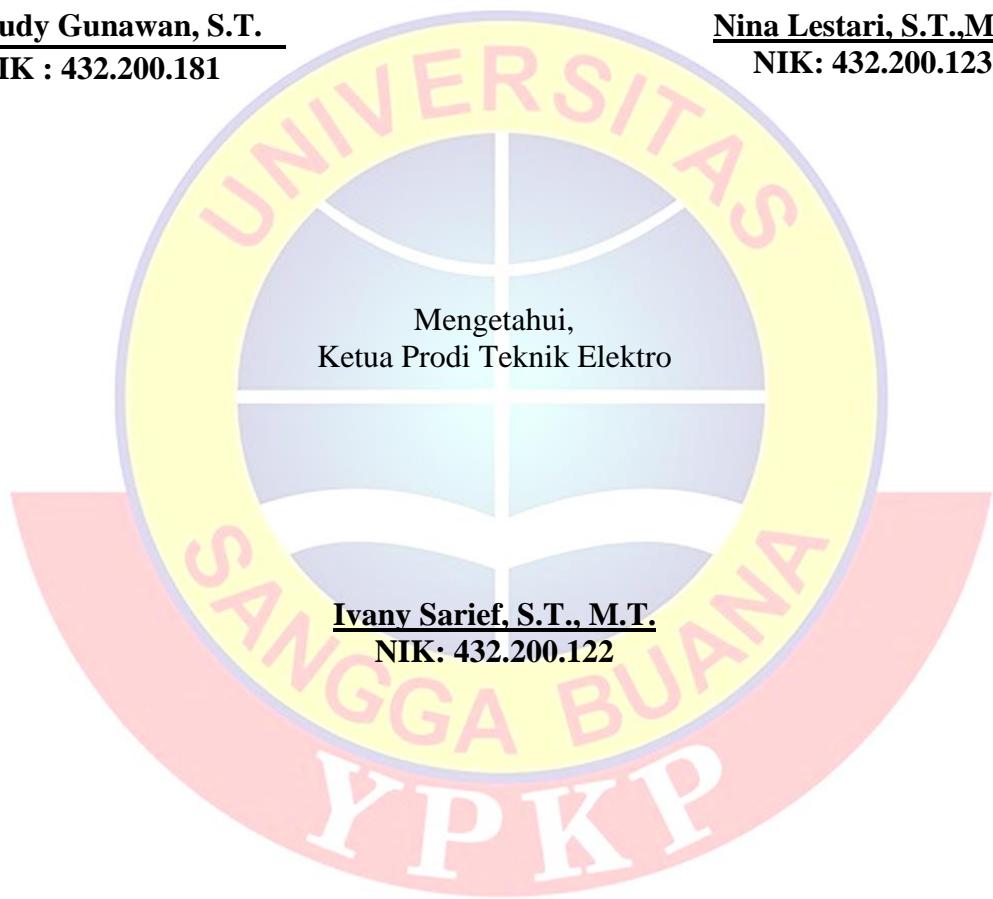

	UNIVERSITAS SANGGA BUANA	FORMULIR LEMBAR PENGESAHAN	
	Jl. PH.H. Mustofa No.68 Bandung, 40124	No. Revisi 01	Berlaku Efektif Februari 2024

LEMBAR PENGESAHAN ORISINALITAS

Nama : Bayu Suliationo

NIM : 21144227038

Alamat : Cangkrep Lor RT 003 RW 006 Kelurahan Cangkrep Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo

No. Telp/HP : +62813-5417-5750


E-Mail : bayualfatihsurayaramadhan@gmail.com

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya orisinali saya sendiri, dengan judul:

**SISTEM MONITORING TEMPERATUR DAN KELEMBABAN PADA
RUANG TERMINASI KUBIKEL 20 KV GARDU BANDAR UDARA
SOEKARNO-HATTA**

*Suhu and Kelembaban Monitoring System in the 20 KV Cubicle Termination Room of the
Soekarno-Hatta Airport Substation*

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian.

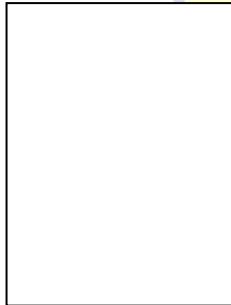

Bandung, 1 Februari 2024

Bayu Sulistiono